


Bij sommige toestellen gewijzigde aansluiting.

GOLFLENGTE SCHAKELAAR  
 KG 2 BANDSPR.  
 MG  
 LG  
 SPRAAK  
 LAAG  
 NORMAAL  
 HOOG

GETEKEND IN STAND KG 2 BANDSPR.  
 GETEKEND IN STAND NORMAAL

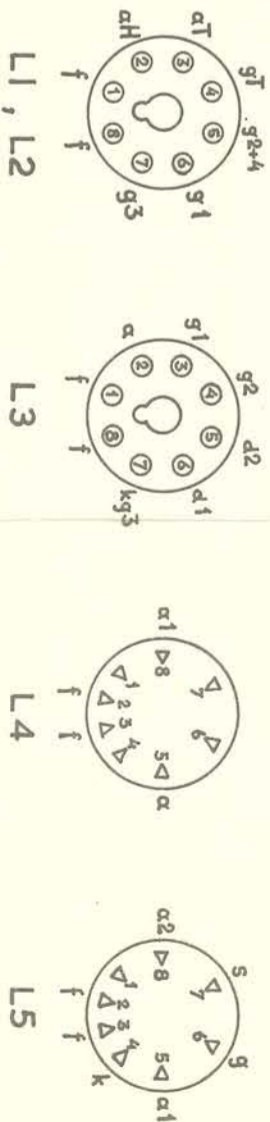

Een deel der toestellen KY 487 is voorzien van voedingstrafro GK 512 71.  
 Voor het schema daarvan zie service documentatie KY 486—fig.1

FIG. 1

ERRES KY 487

S	11, 12, 13, 14, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 21, 22, 23, 24, 25,	31, 32, 33, 34, 41, 42, 43,	51, 52, 53,	61, 62, 63, 64,	71, 72, 73, 74, 90,
C	26, 4, 10, 1, 49, 5, 6, 50, 11, 47,	12, 7, 8, 2, 9, 25,	46, 45, 14, 13, 17,	52, 15, 16, 20, 23, 24, 18, 21, 22, 19, 3, 27, 28, 44, 36, 35,	29, 34, 31, 30, 32, 33, 37, 43, 38, 39, 48, 41, 51, 40, 42,
R	1, 2, 3,	23,	7, 4, 5, 24, 6, 8, 12, 13, 9, 10, 22, 11, 14, 15, 16,	17, 20,	21, 18, 19,




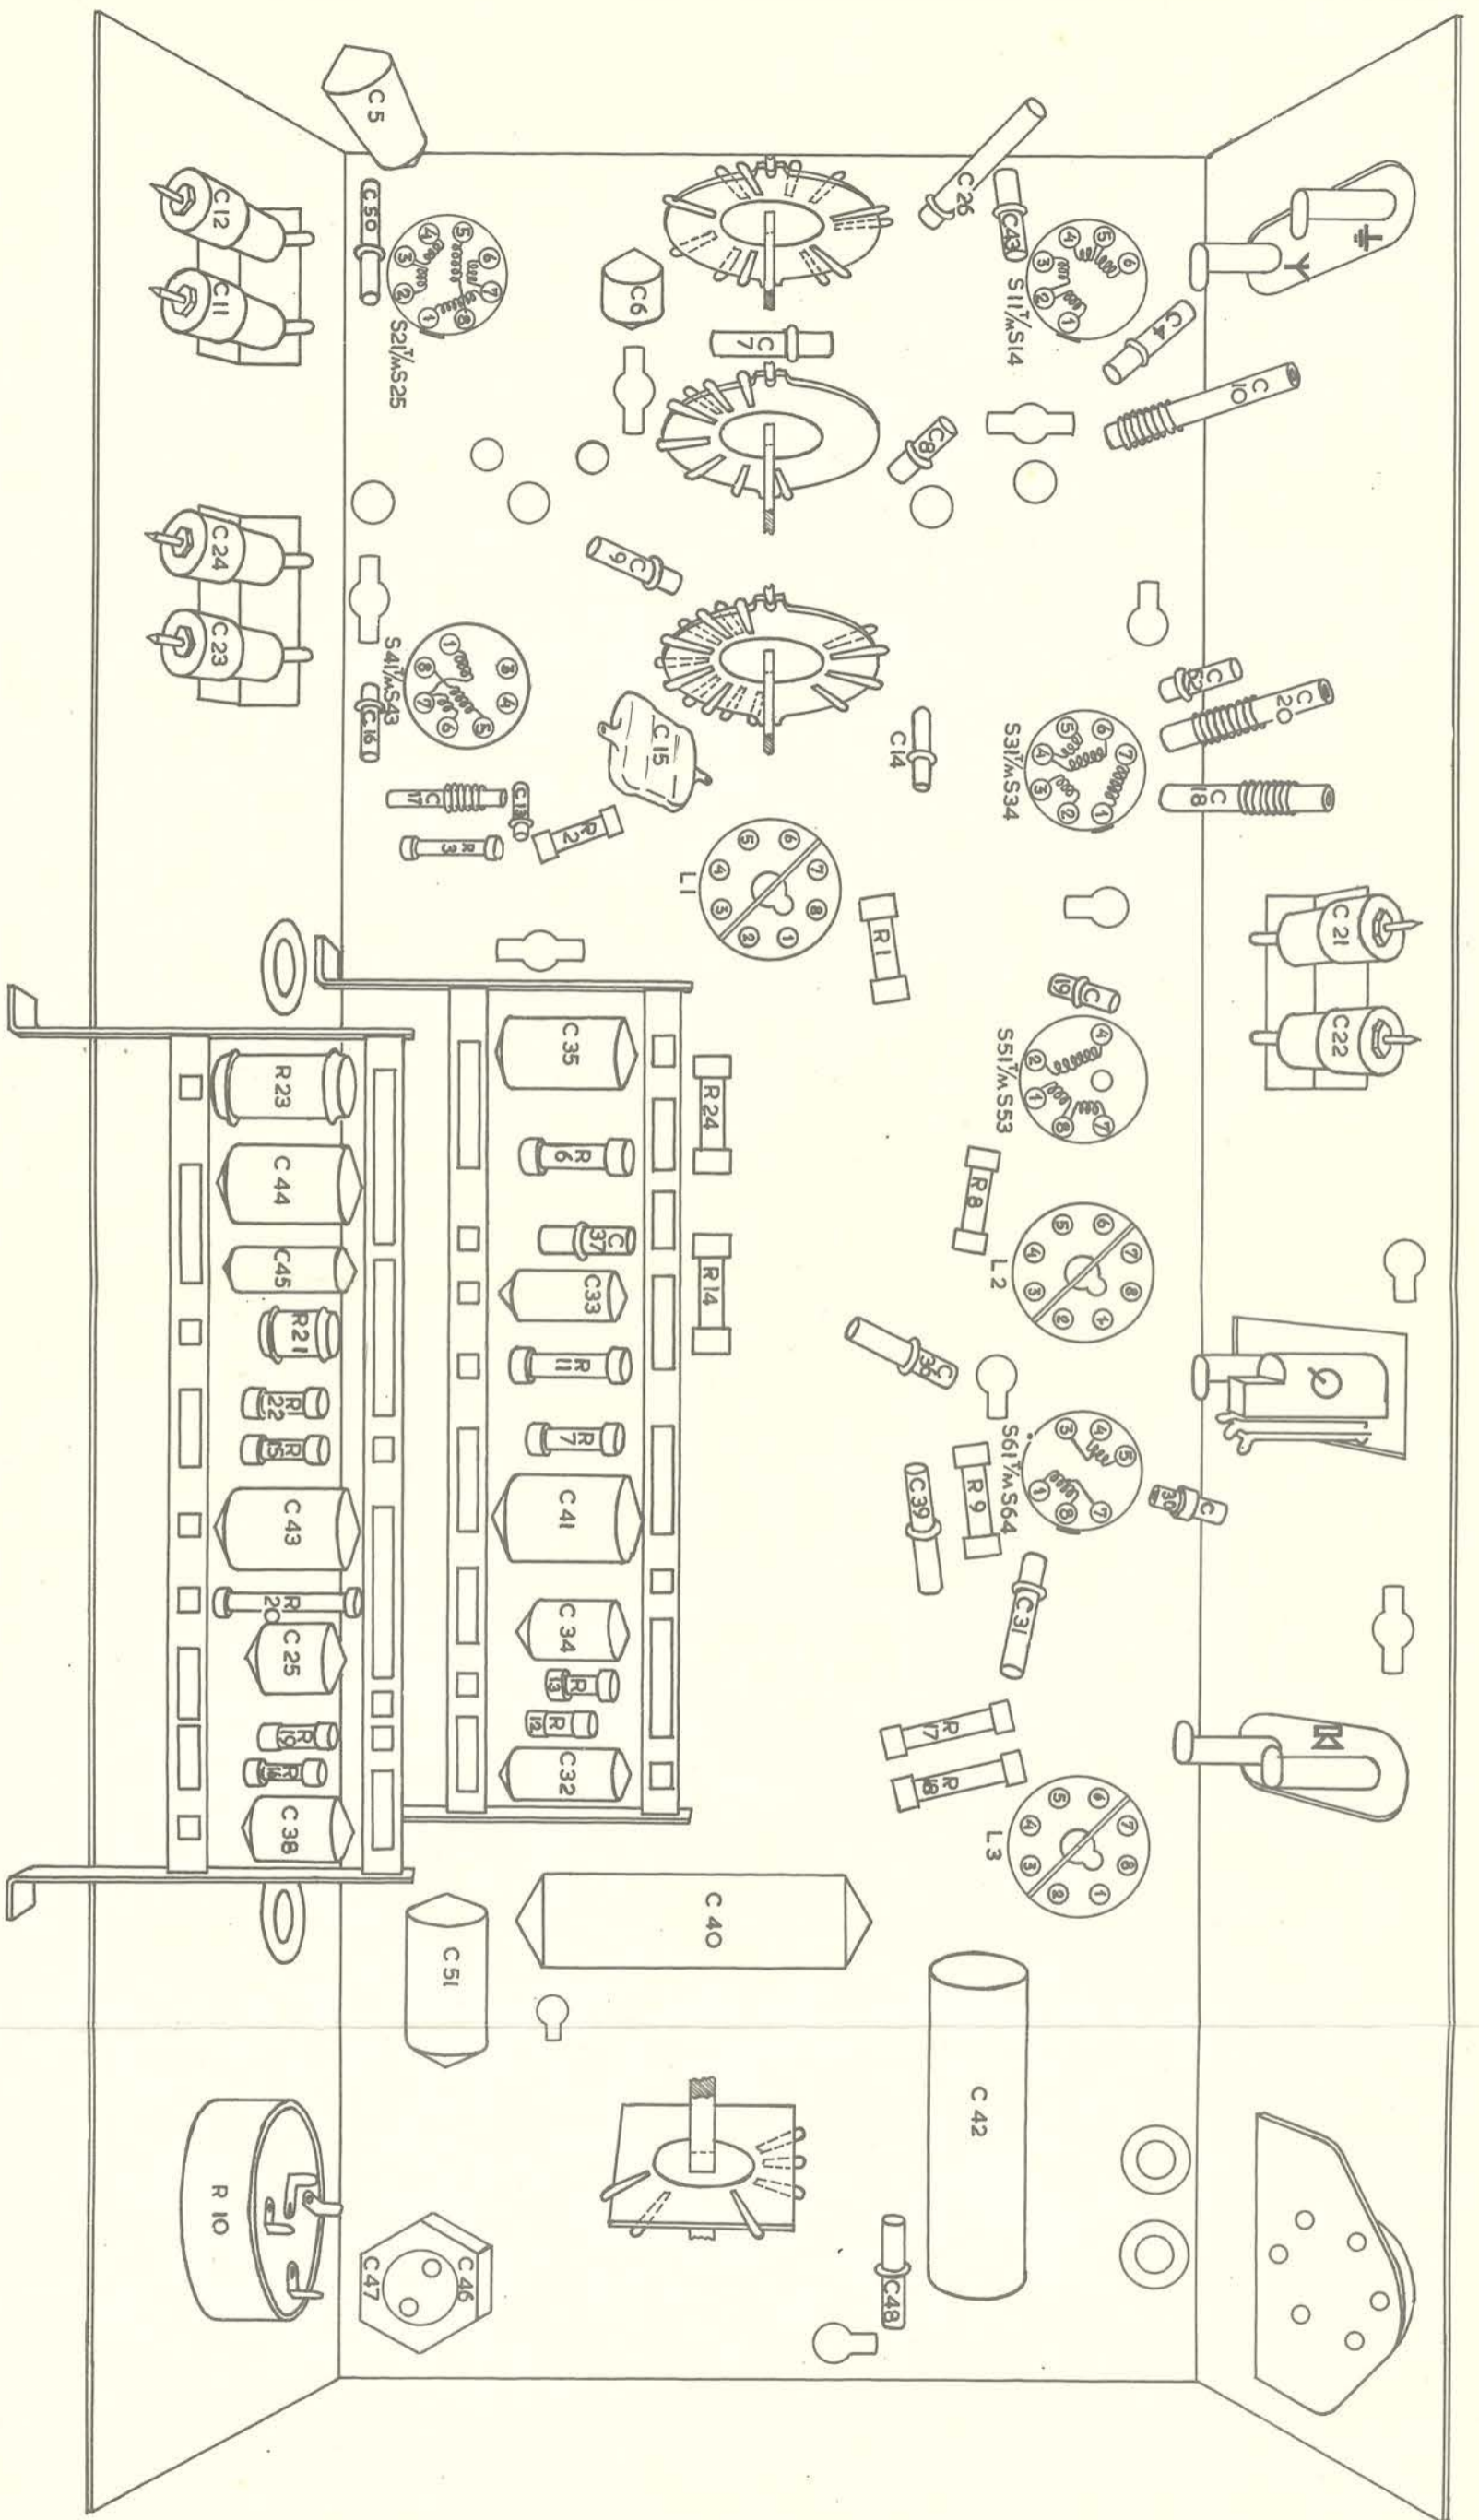


FIG.2

ERRRES KY 487

S	11. 12. 13. 14. 21. 22. 23. 24. 25.	41. 42. 43. 31. 32. 33. 34.	51. 52. 53.	61. 62. 63. 64.	40. 51.	42.
C	5. 26. 50. 43. 12. 11. 6. 4. 7. 10. 8.	9. 24. 23. 52. 20. 14. 15. 18. 13. 16. 17.	21. 19. 22. 35.	44. 37. 45. 33. 36.	39. 31. 34. 25.	46. 47.
R	2. 3.	1.	23. 24. 6. 8.	14. 21. 11. 22. 7. 15. 9.	20. 13. 12. 17. 19. 18. 16.	10.



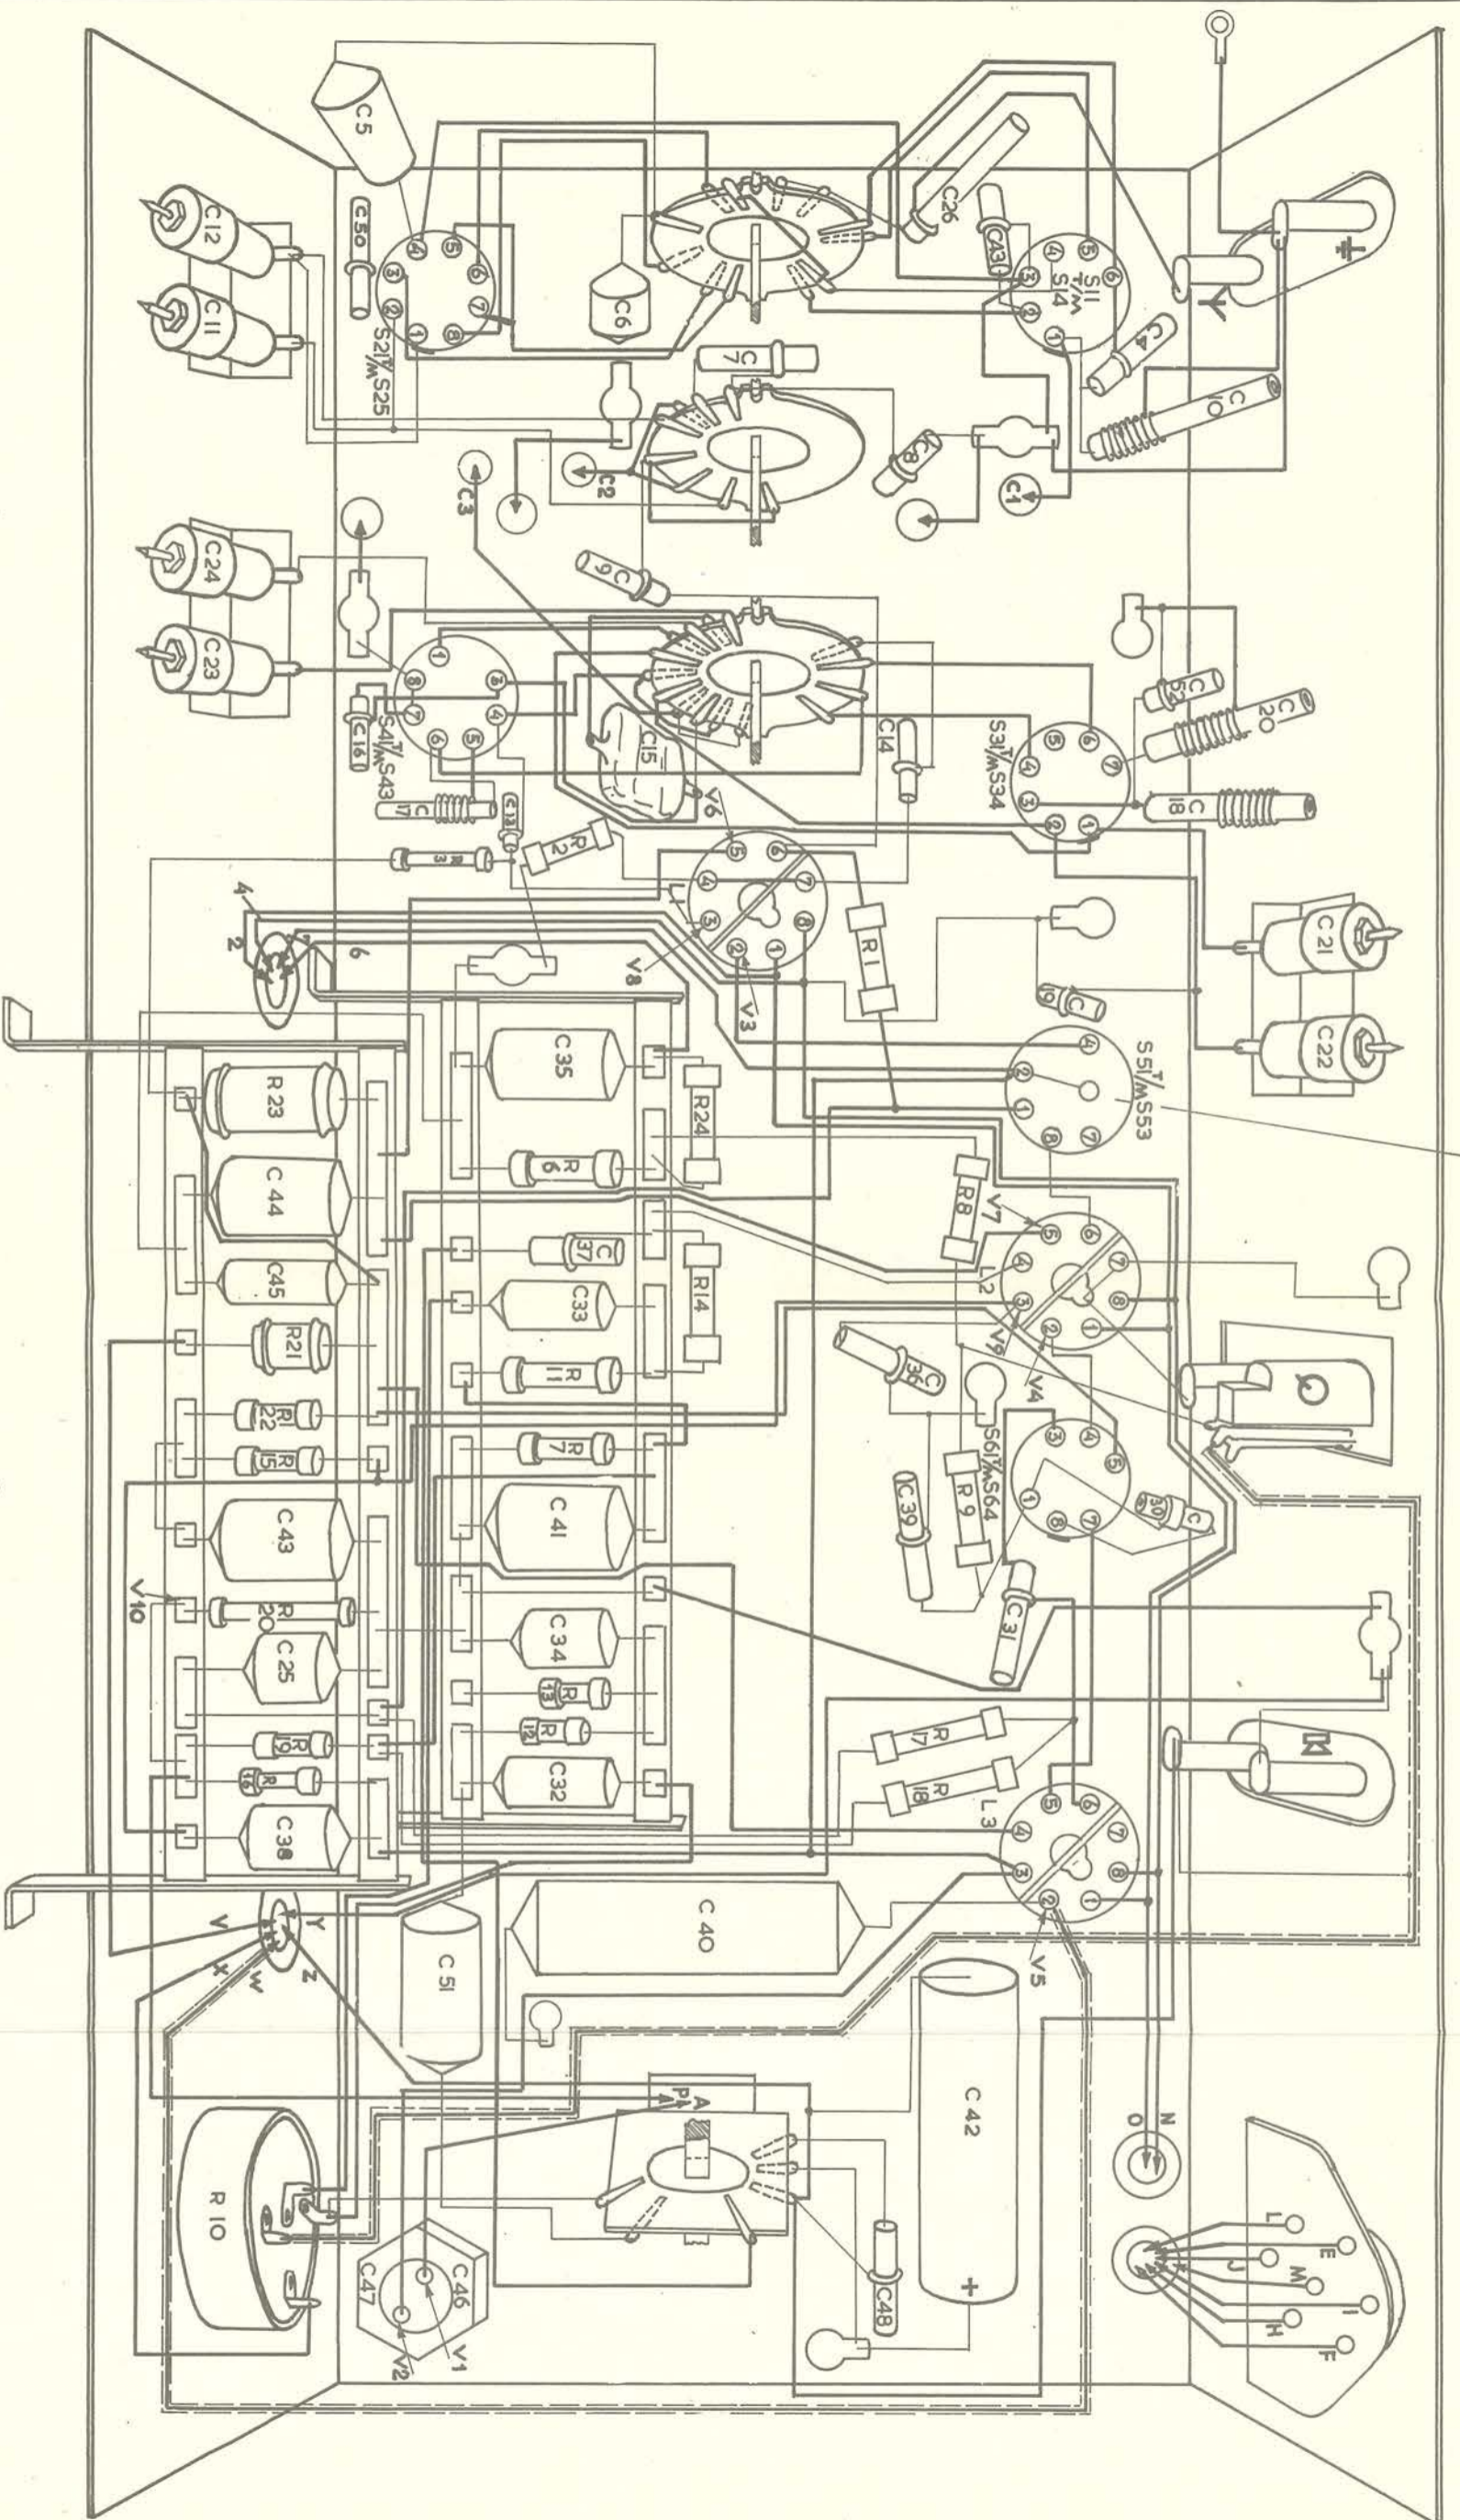

Bij sommige toestellen gewijzigde aansluiting zie Fig. 1


SPANNINGEN TOT 50 VOLT,  $\pm 10\%$ , MET VOLTMETER 50V BU 1000  $\Omega/V$   
 SPANNINGEN VAN 50-500V,  $\pm 10\%$ , MET VOLTMETER 500V BU 1000  $\Omega/V$  GEMETEN TEGEN CHASSIS

FIG. 3

ERRRES KY 487

VOLT	240	90	140	90	50	240	-6	260	280	240
	AV3	AV6	AV8	AV7	AV9	AV4	AV10	AV5	AV1	AV2
S	11. 12. 13. 14. 21. 22. 23. 24. 25.	41. 42. 43. 31. 32. 33. 34.	51. 52. 53.	44. 37. 45. 33. 36.	43. 30. 41. 39. 31. 34. 25.	32. 39.	40. 51.	42.	46. 47.	
C	5. 26. 50. 43. 12. 11. 6. 4. 7. 10. 8.	9. 24. 23. 52. 20. 14. 15. 18. 13. 16. 17.	21. 19. 22. 35.	23. 24. 6. 8.	14. 21. 11. 22. 7. 15. 9.	20.	13. 12. 17. 19. 18. 16.	10.		
R	2. 3.	1.								



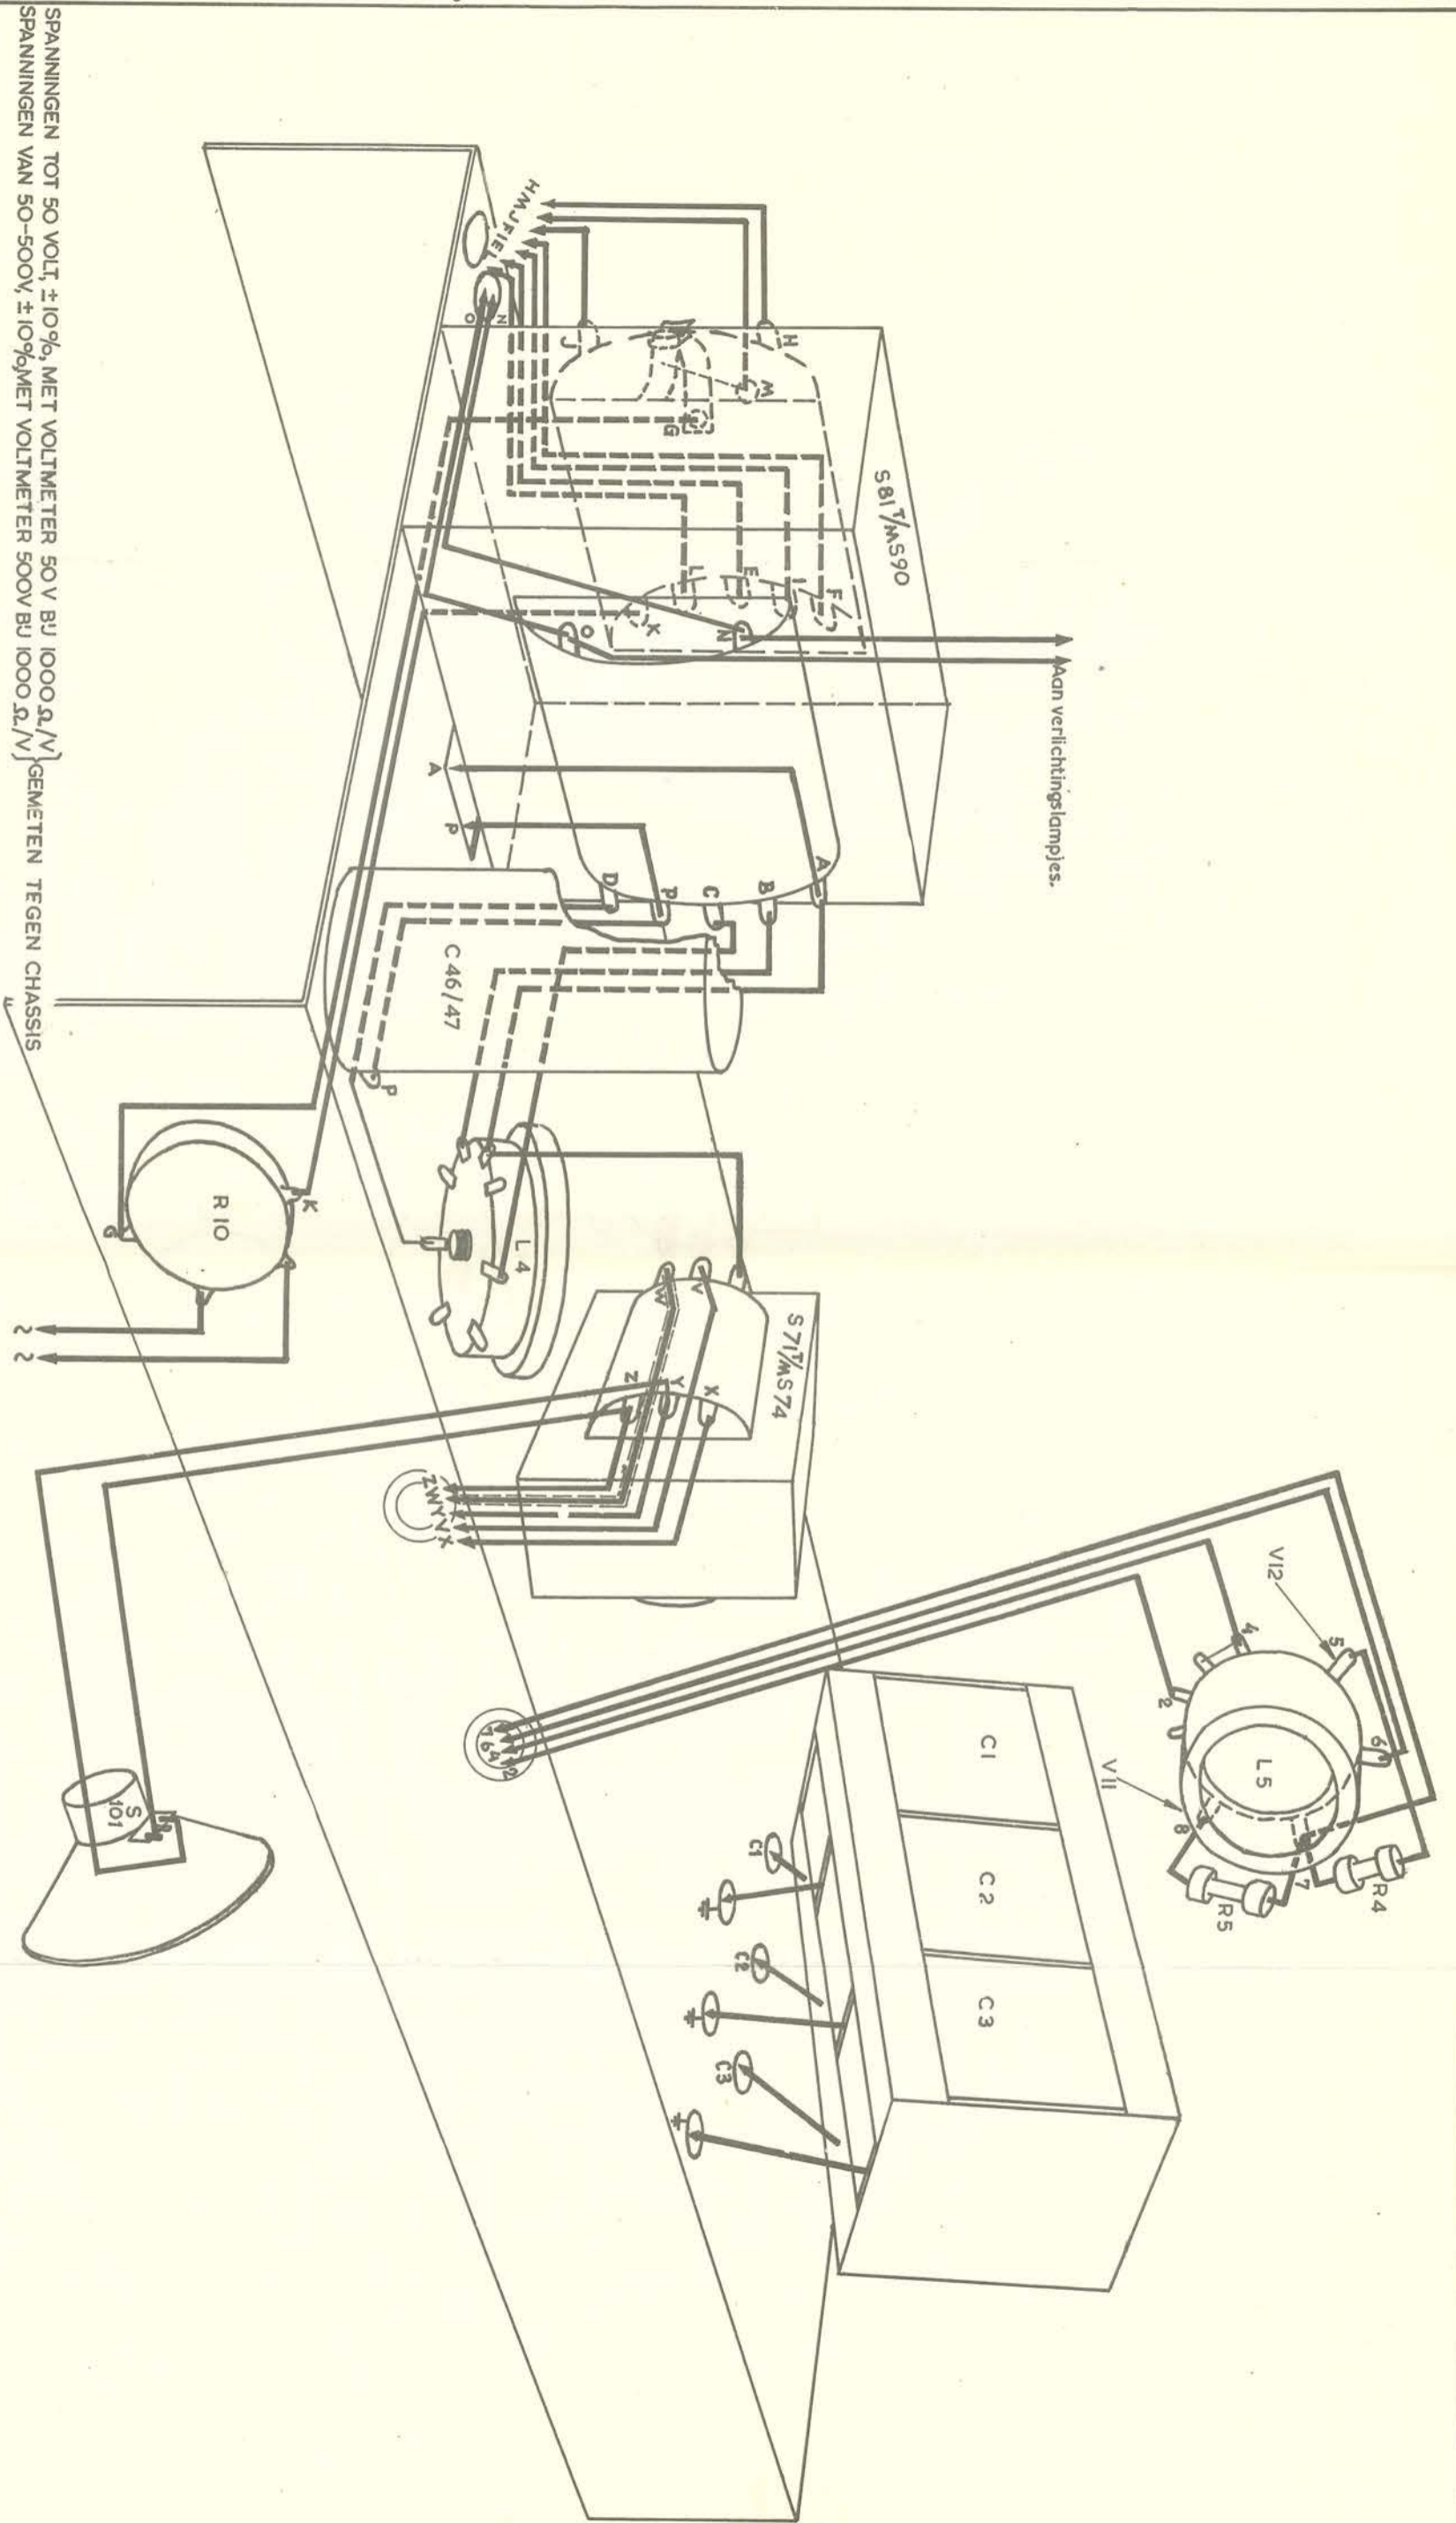

Een deel der toestellen KY 487 is voorzien van voedingstrafó GK 512 71.  
 Voor de bedrading daarvan zie service documentatie KY486-tlg1.

FIG. 4

ERRES KY 487

VOLT						
S	71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.	61. 62. 63. 64.	35	35	80.	
C					1. 2. 3.	
R					4. 5.	